



AN-Lp.  
699 28 0041

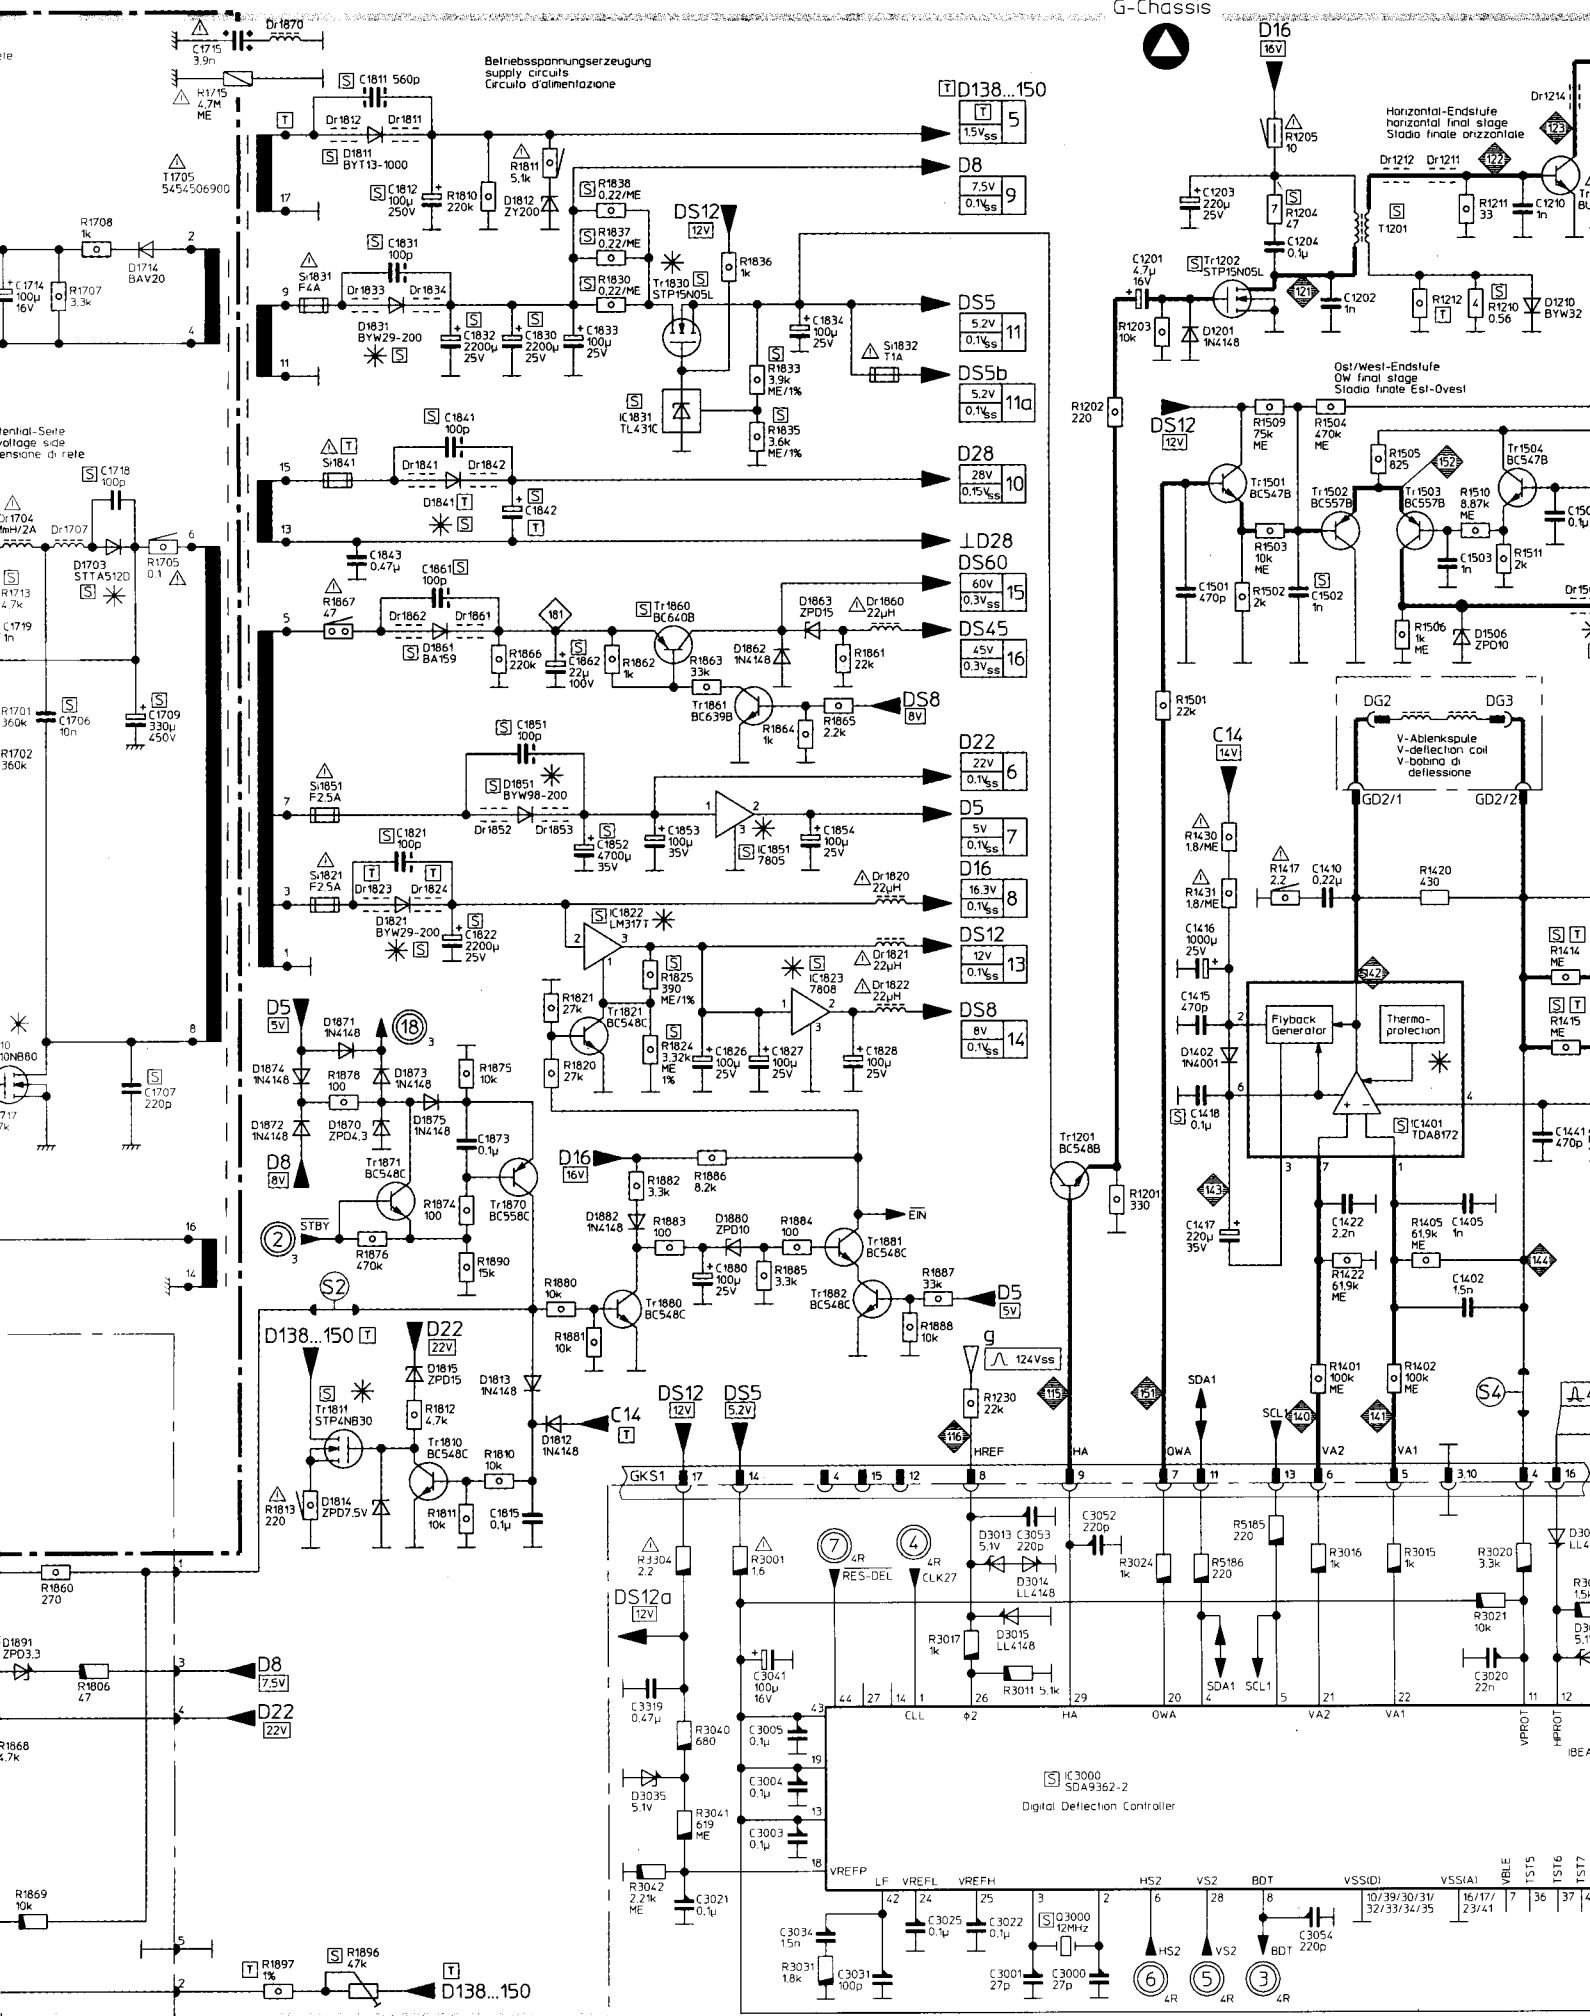

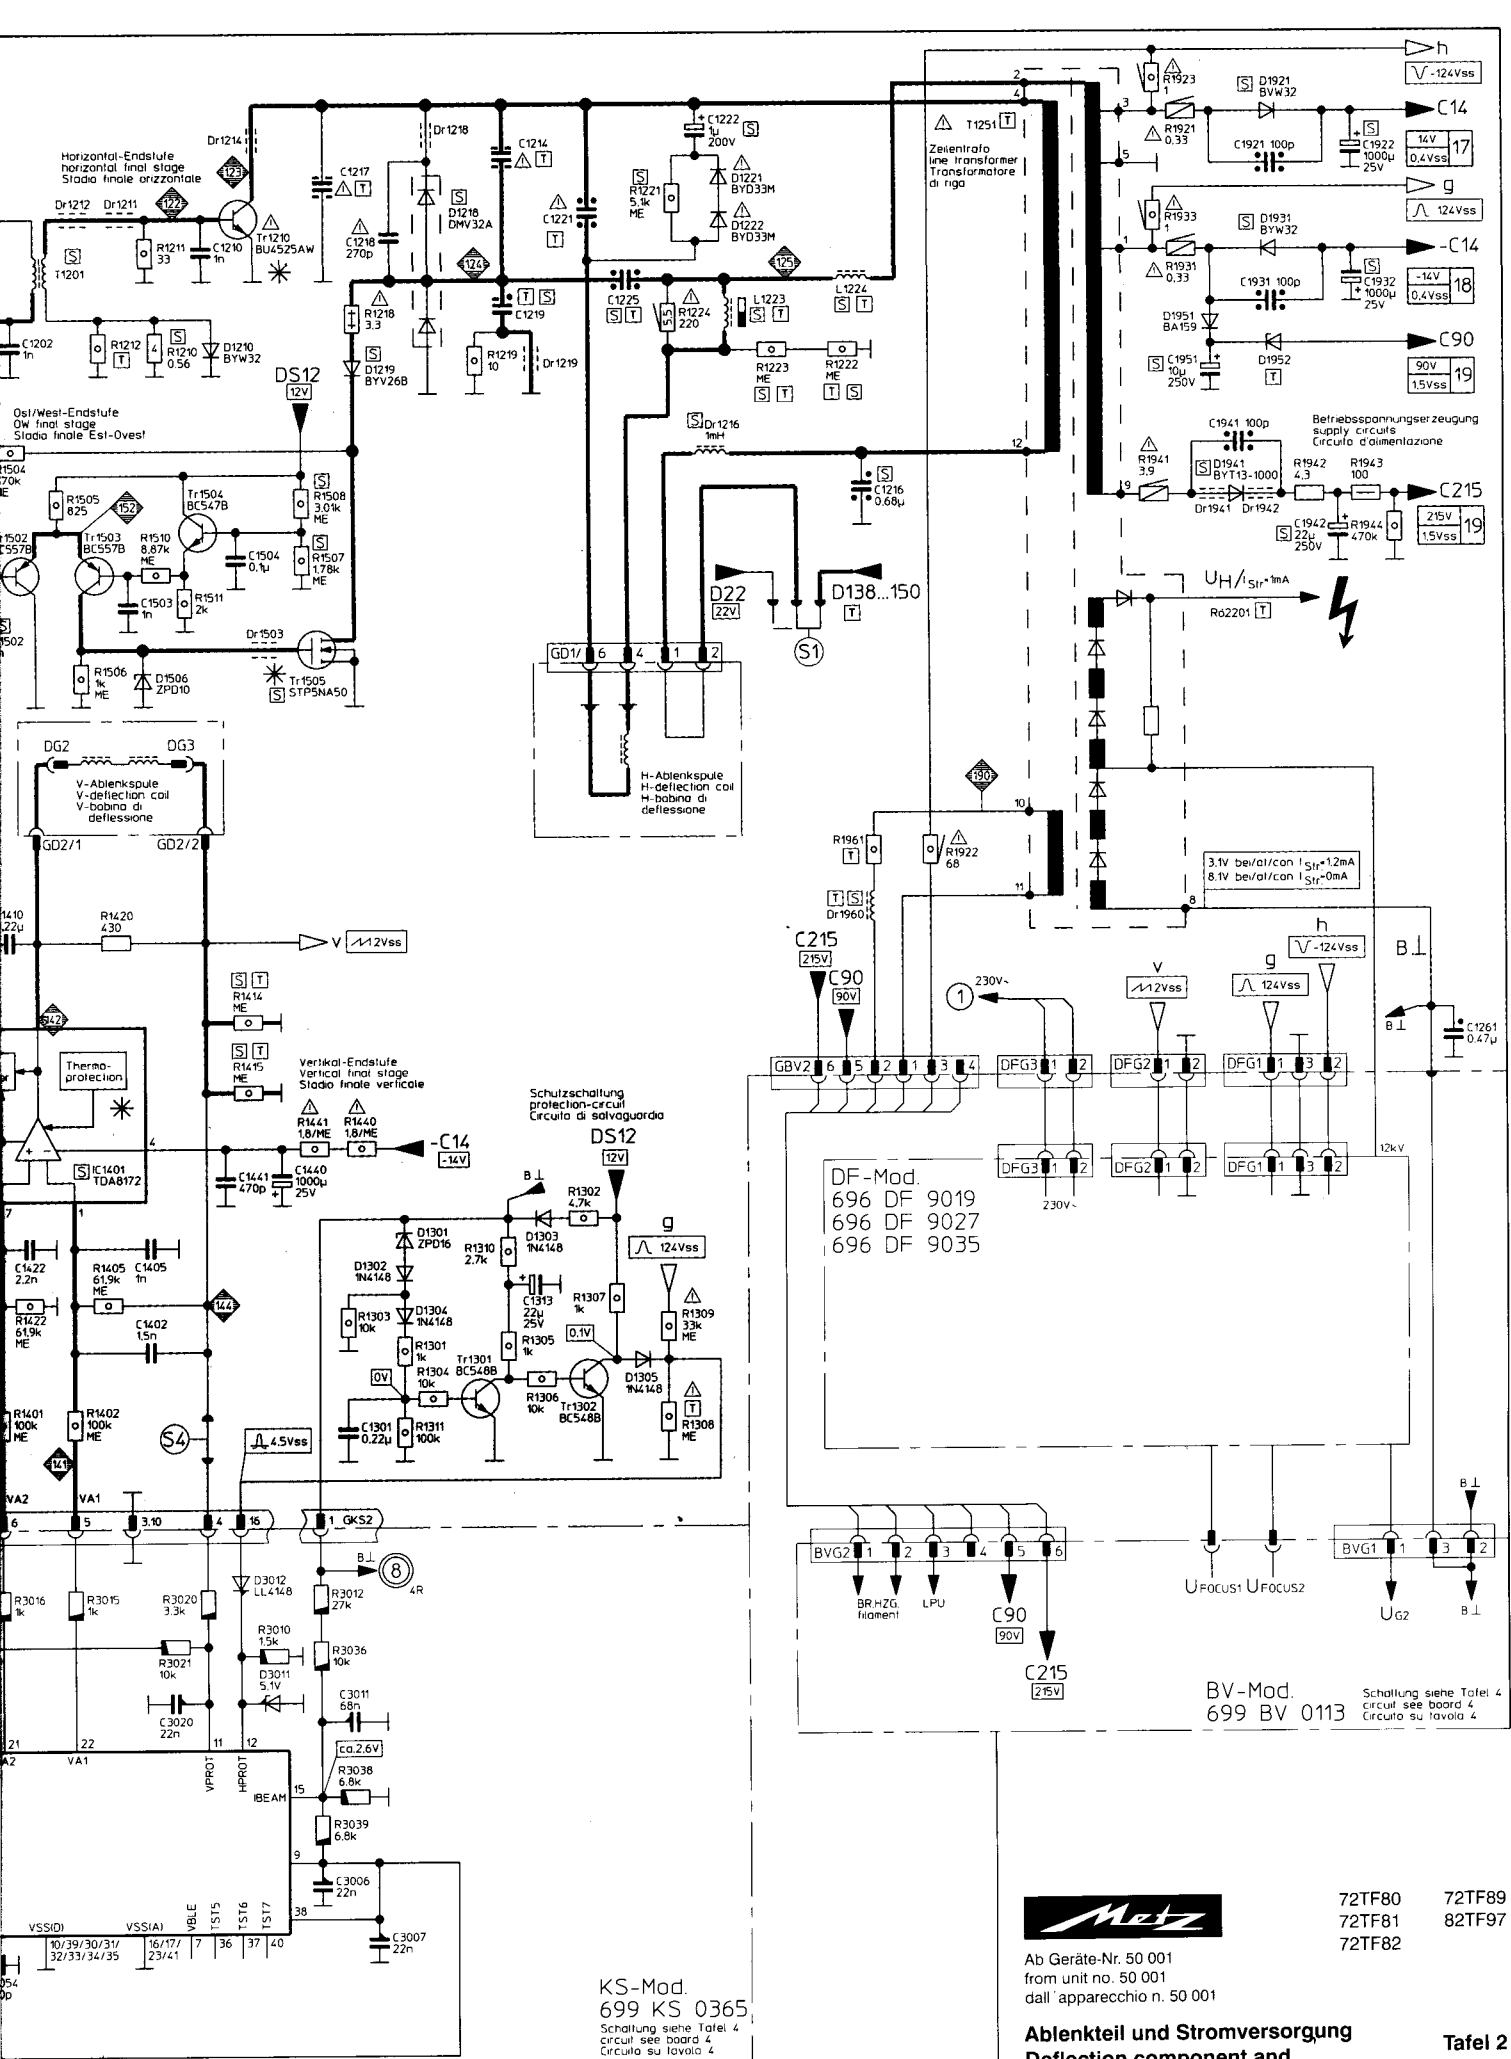


Ab Geräte-Nr. 50 001  
from unit no. 50 001  
dall'apparecchio n. 50 001

**Ablenkteil und Stromversorgung**  
**Deflection component and**  
**current supply**  
**Deflessione ed alimentazione**

72TF80 72TF89  
72TF81 82TF97  
72TF82

**Tafel 2**  
**Board 2**  
**Tavola 2**

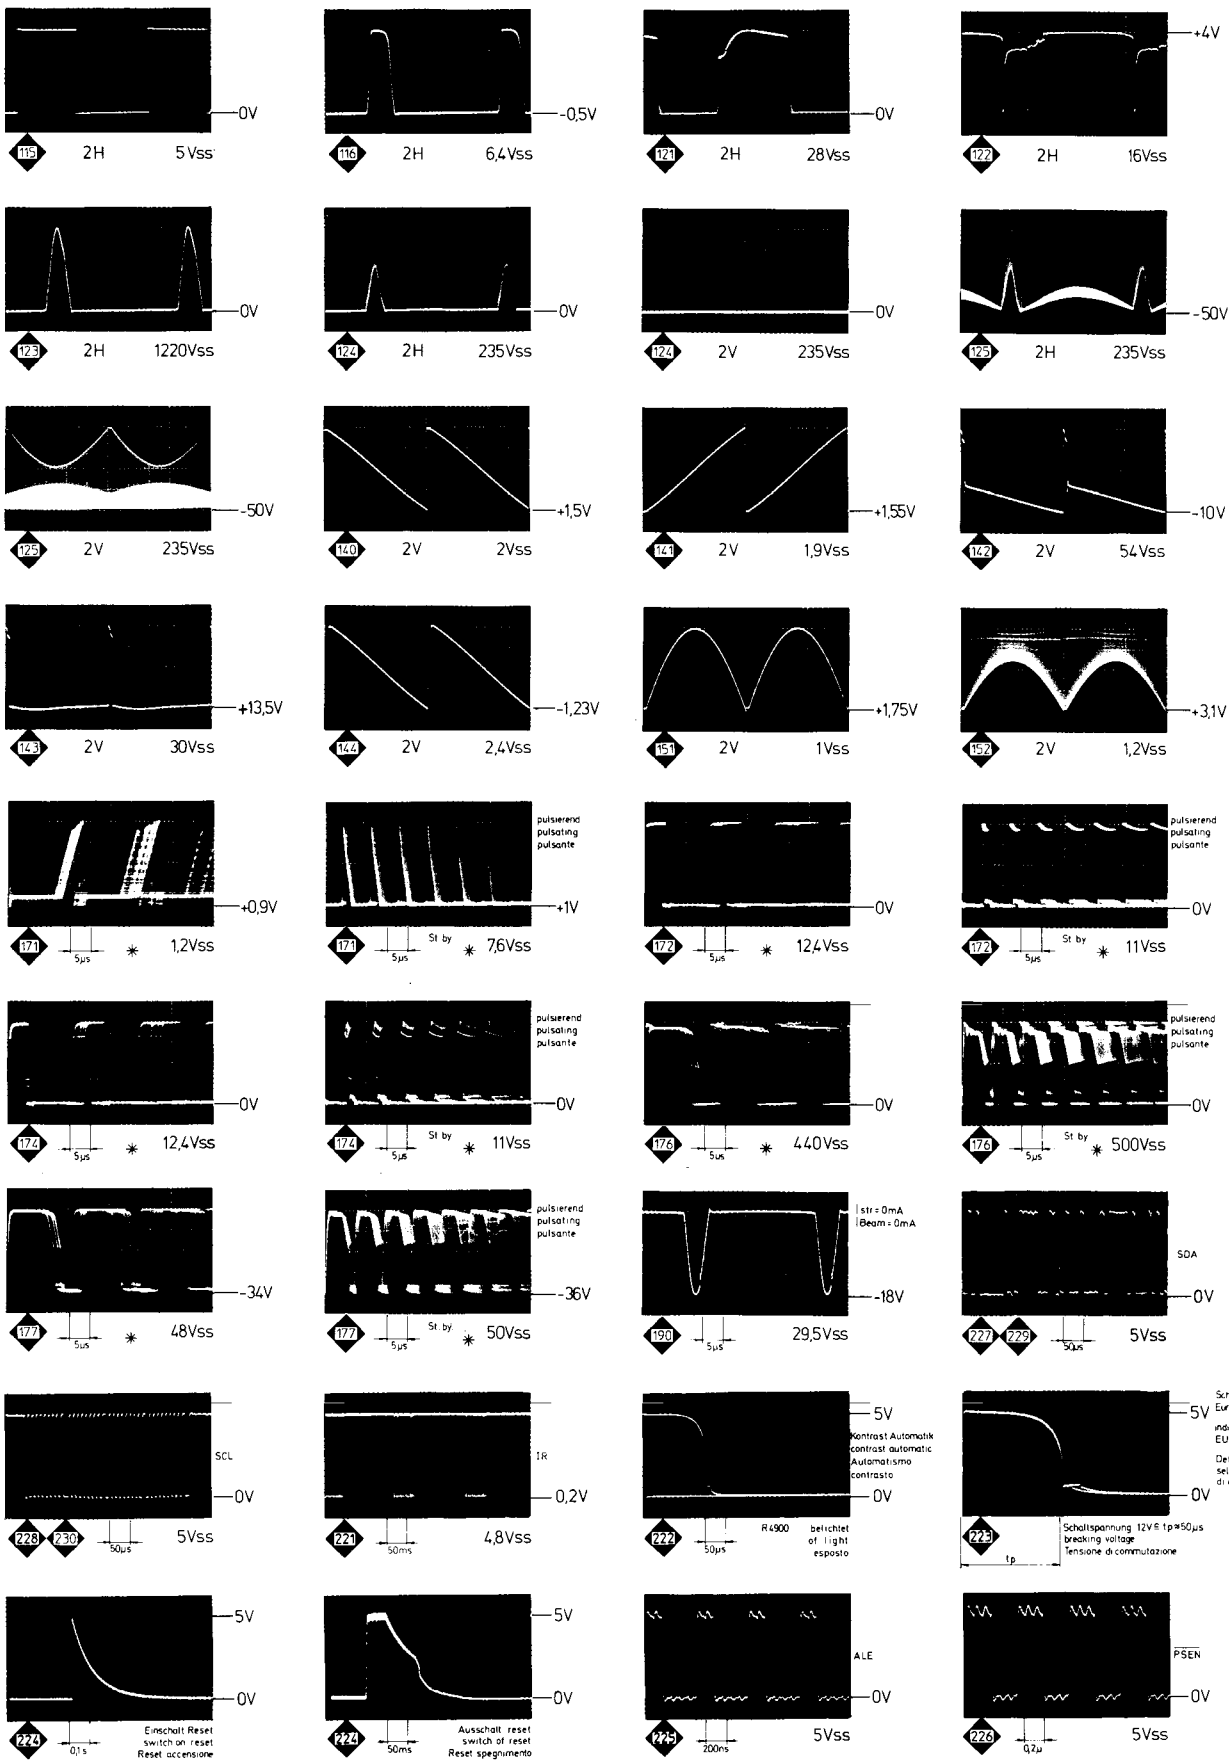

\* **Achtung** : Nur gegen Mess-Masse 'Netzinsel' messen! TRENNTRAFO verwenden!

**Attention** : For measuring use only ground for measurement!  
Use isolating transformer!

**Attenzione**: Misurare solo verso massa per misura isolata sotto tensione di rete!  
Usare un trasformatore separatore di rete!

Alle Oszillogramme sind bei Kontrast=55, Helligkeit=40, Farbstärke=50 und abgedecktem Kontrastautomatik-Sensor aufgenommen.  
All oscillograms are shown at contrast=55, brightness=40, color saturation=50 and covered contrast automatic sensor.

Tutti gli oscillogrammi sono ripresi con contrasto=55, luminosità=40, intensità colore=50 e sensore per automatismo contrasto coperto

H = Horizontal  
orizzontale

V = Vertikal  
verticale

St.by = Stand by  
stand by operation

Vss = Vpp

verticale

Positione pronta al funzionamento

Farbbarke-Testbild 75% Sättigung  
color bars-pattern 75% saturation  
monoscopia barre a colori 75% saturazione