POWER SUPPLY INTERFACE - INTERFACE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - INTERFAZ ALIMENTACIÓN

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

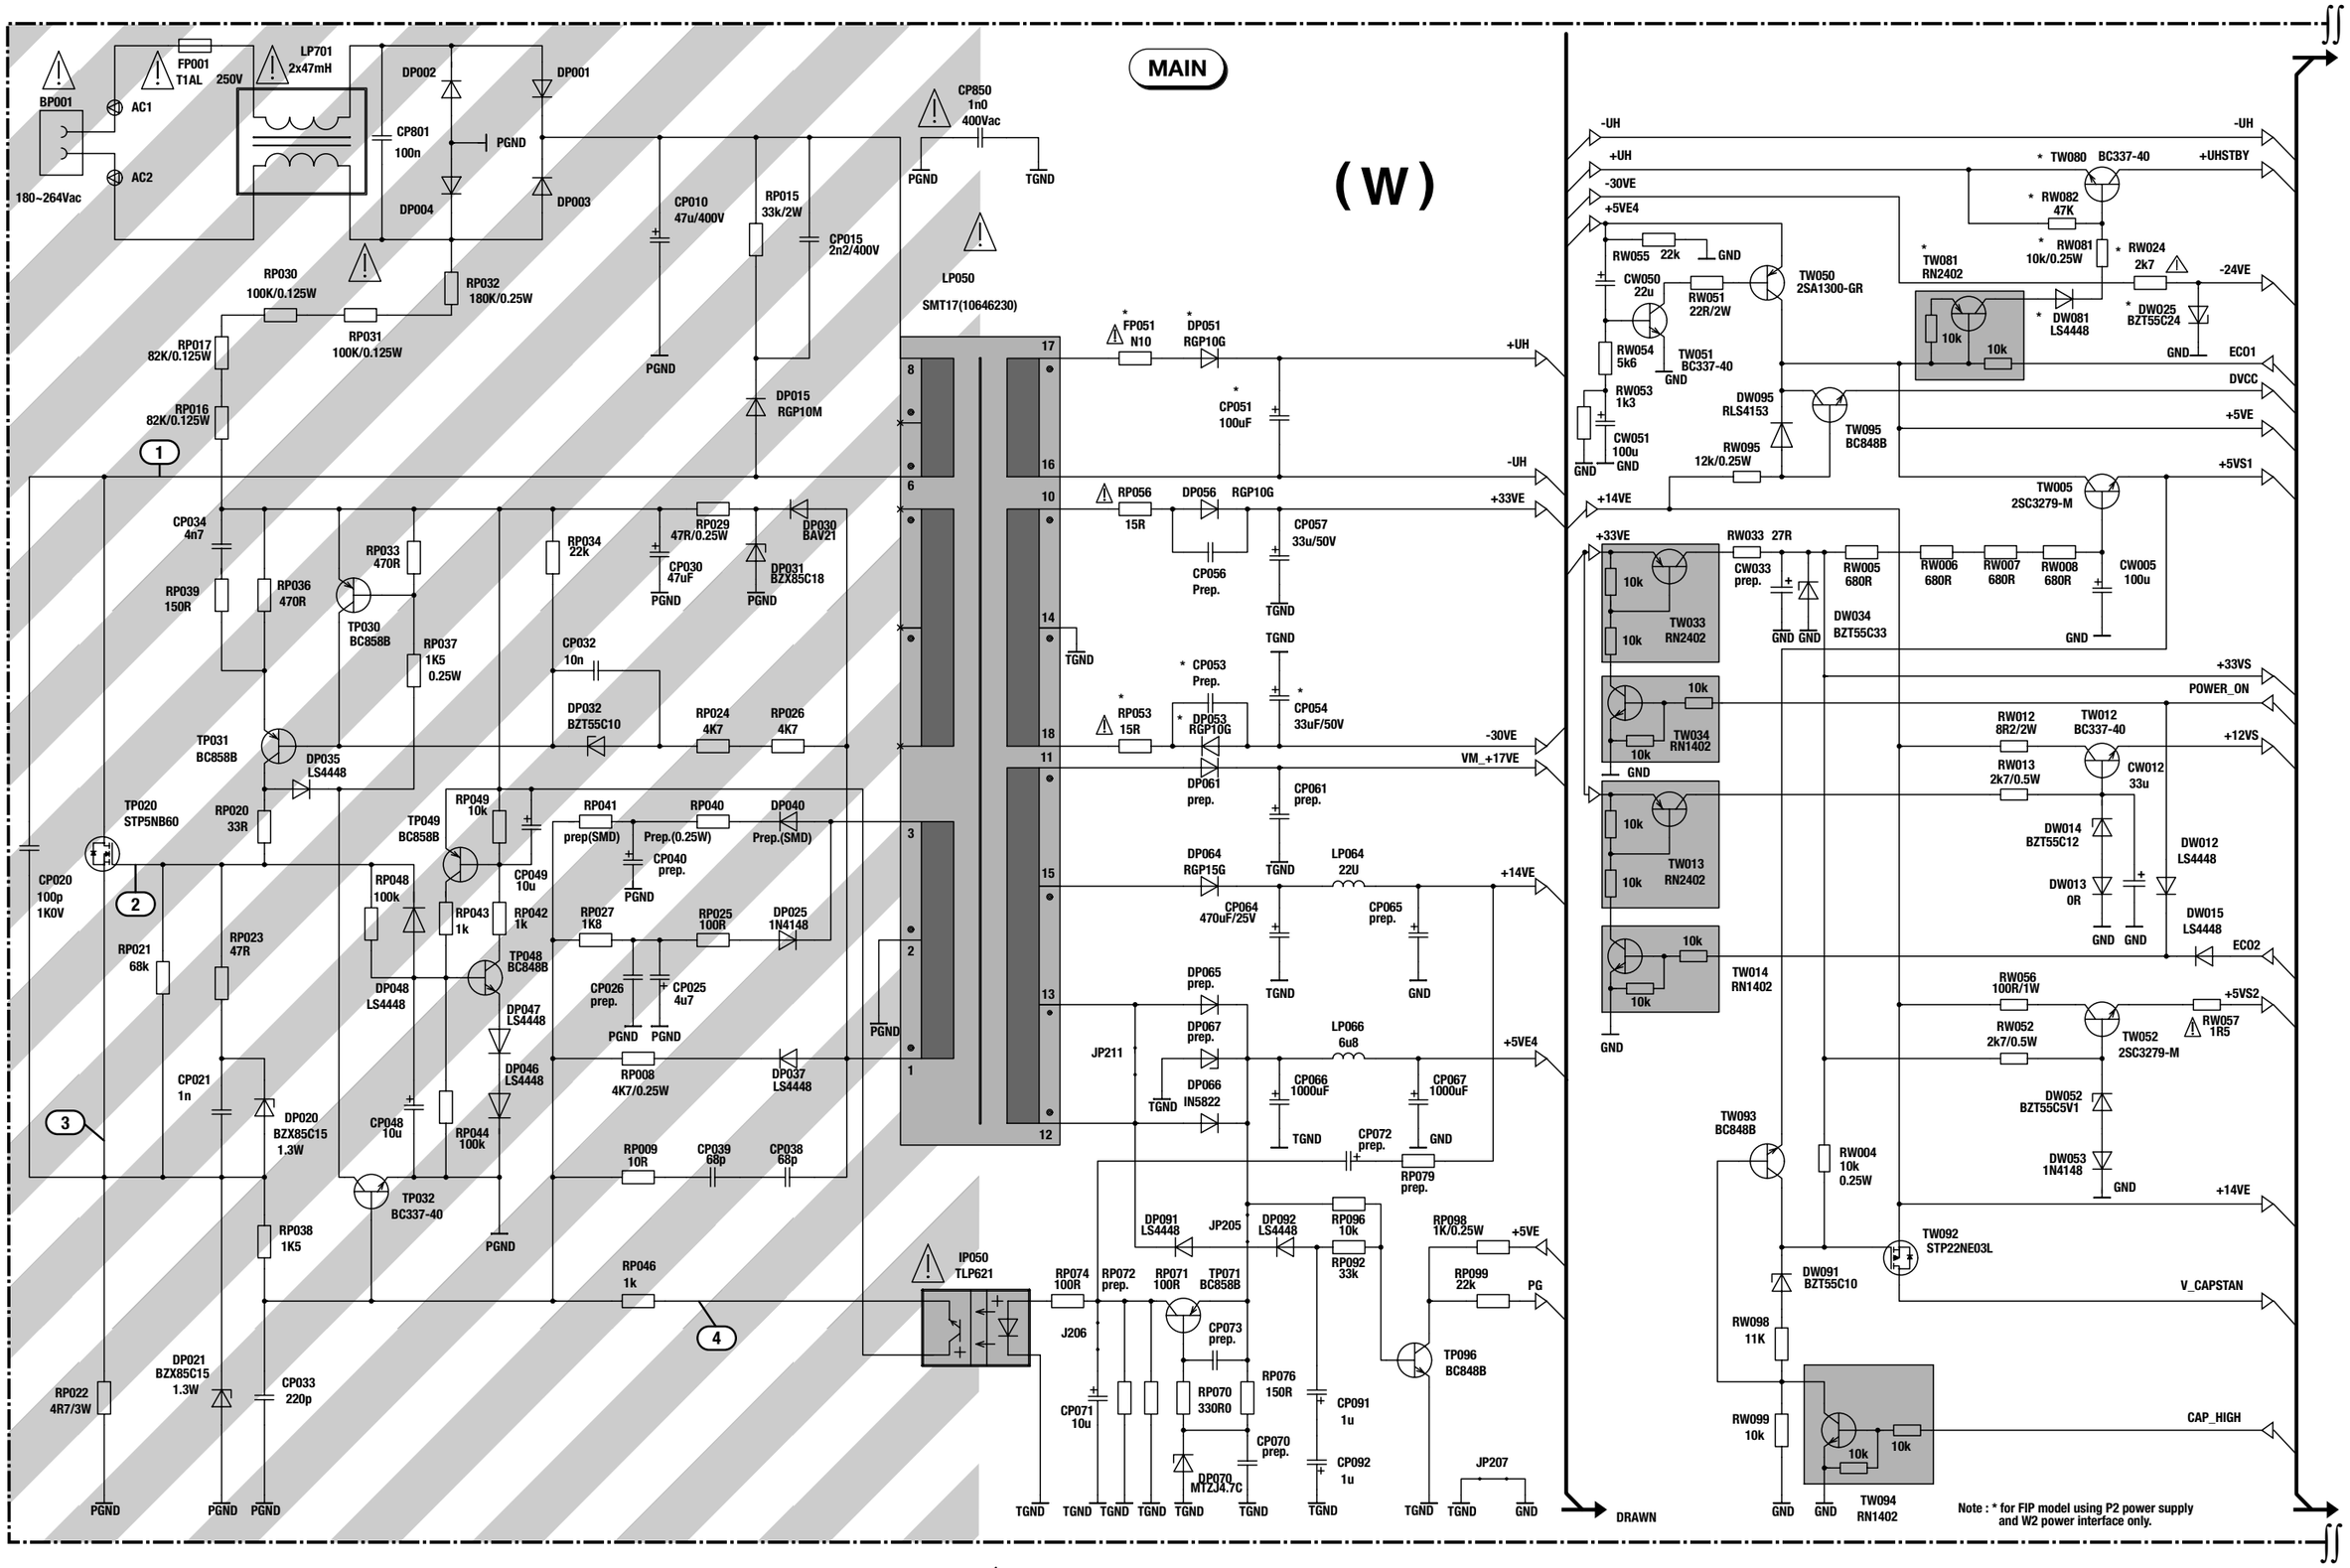

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis relié au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte del telaio collegato alla rete.
Parte del chassis conecta a la red.

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND⊥).

Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND⊥).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND⊥).

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND ⊥).

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (PGND ⊥).

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operationasl safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec de symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (contrassegnati con il segno⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso é "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La subtitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.